


LEGENDA:

- SYSTEM NAWIEWNY
- SYSTEM WYWIEWNY
- CENTRALA KLIMATYZACYJNA
- WENTYLATOR DACHOWY O WYŁOŻE PIONOWYM
- WENTYLATOR KANAŁOWY
- TLUMIK AKUSTYCZNY
- KLAPA PRZECIŻPOŻAROWA
- KLIMATYZATOR JED. WEWNĘTRZNA
- KLIMATYZATOR JED. ZEWNĘTRZNE AGREGAT SKRAPLAJĄCY
- ELEMENT NAWIEWNY
- ELEMENT WYWIEWNY
- PRZEPUSTNICA Z SIŁOWNIKIEM
- PRZEPUSTNICA
- PRZEPUST
- CZERPNIA, WYRZUTNIA DACHOWA, WYMIETRZAK DACHOWY
- CZERPNIA, WYRZUTNIA SCIENNA (ŻALUZJE SCIENNE, KLAPA NADCIŚN.)

UWAGI:

- Kanady nawiewne i wywiewne izolować zgodnie z opisem technicznym.
- Miejsca przejść kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy należy odpowiednio uszczelniać.
- Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody o odporności ogniowej wyposażać w klapy przeciwpożarowe o odporności ogniowej równej przegrodzie.
- Elementy nawiewne i wywiewne (poza zaworami wentylacyjnymi) należy wyposażać w przepustnice.
- Elementy nawiewne i wywiewne (poza kratkami wentylacyjnymi) należy podłączyć kanałami elastycznymi, tłumiącymi.
- Kolor nawiewników, wywiewników, czepni i wyrzutni uzgodnić z architektem.
- Przed i za urządzeniami wykarzającymi organy należy zainstalować króćce elastyczne.
- Kanady went. podwieszac do konstrukcji budynku stosując standardowe zawieszki. Rozstaw zawiesz zgodnie z warunkami techn.
- W przypadku montażu sufitów podwieszanych zapewnić otwory rezerwne, umożliwiające dostęp do przepustnic regulacyjnych, klap ppz i otworów rezerwowych w kanałach.
- Dokładne rozmieszczenie nawiewników i wywiewników pomieszczeniach zostanie dokonane na etapie projektu wykonawczego.
- Zachować normatywną odległość pomiędzy czepnią o wyrzutnią.

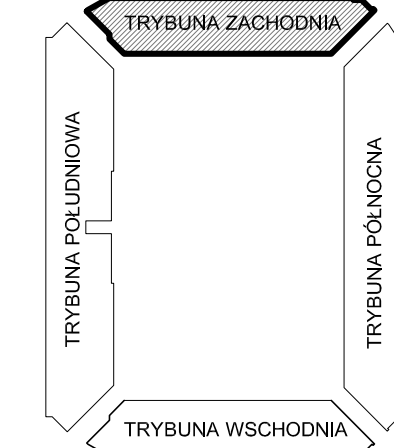

Budowa stadionu piłkarskiego (na terenie istniejącego stadionu) przy ulicy Struga w Radomiu

część działki nr ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga / 11 Listopada i część działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego

Inwestor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.
ul. Gabriela Narutowicza 9, 26-600 Radom

Projektant

ROSA BUD

ROSA-BUD S.A.
26-600 Radom, ul. Chmielowa 22
tel. (48) 481 363 51 50, fax (0 48) 384 63 00
www.rosabud.pl, email: rosabud@rosabud.pl

G

WOJCIECH GĘSIAK
STUDIO ARCHITEKTONICZNE

26-600 Radom, ul. Chmielowa 22
tel. (48) 384 50 95, fax (0 48) 384 50 13, www.wojciech-gesiak.pl
e-mail: wojciech@gesiak-studio.pl, fax (48) 384 50 95

Branża		SANITARNA		Stanowisko dokumentacji		PROJEKT WYKONAWCZY	
Generalny Projektant		mgr inż.arch. Wojciech Gęsiak		Nr dokumentacji	WBP-II-K-8386/RA/58/83		
Zespół projektowy		mgr inż. Jarosław Głażewski mgr inż. Mirosław Kijak			Wa-242/01 MAZ/0340/PWOS/04		
Sprawdzający		mgr inż. Mirosław Kijak			MAZ/0340/PWOS/04		
Treść rysunku		<div>TRYBUNA ZACHODNIA</div> <div>INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ</div> <div>UKŁAD NAWIEWNY - RZUT PARTERU</div>					
Data		LUTY 2017			Skala		
Nr projektu		Data Rewizji		Nr tomu		1:100	
P-628				IV			
Nr rysunku		<div>PW-S-IS-WM-II-04</div>					