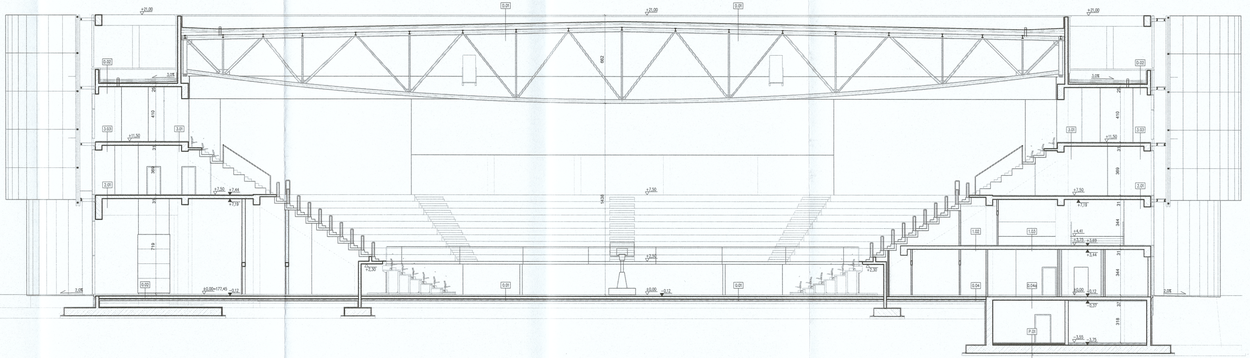

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH

DP1 (ściana części podziemnej w gruncie)
- izolacja termiczna i warstwa ochronna - styropian - 15,0 cm
- obwodowa izolacja wodochronna dostosowana do warunków hydrogeologicznych - izolacja grubo powlekowa typu KMB grubości 4,0 mm z max bitumicznych modyfikowanych tworzywem sztucznym
- ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji
- obwodowa izolacja wodochronna dostosowana do warunków hydrogeologicznych - izolacja grubo powlekowa typu KMB grubości 4,0 mm z max bitumicznych modyfikowanych tworzywem sztucznym
- warstwa ochronna - styropian - 2,0 cm

DP2 (ściana części podziemnej - płomba)
- izolacja termiczna i warstwa ochronna - styropian - 15,0 cm
- obwodowa izolacja wodochronna dostosowana do warunków hydrogeologicznych - izolacja grubo powlekowa typu KMB grubości 4,0 mm z max bitumicznych modyfikowanych tworzywem sztucznym
- ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji

S1 (ściana 1 - ściana osłonowa)
- ściana osłonowa, aluminiowa, przeszklona,

S1a (ściana 1 - ściana osłonowa, pola nieprzezierne)
- ściana osłonowa, aluminiowa, pas nieprzezierny - shadow box, - styropian - 15,0 cm
- ściana murowana / żelbetowa wg projektu konstrukcji
- tynk wewnętrzny, malowanie

S1b (ściana 1 - ściana osłonowa + panele)
- panele elewacyjne na podkonstrukcji stalowej
- izolacja
- ściana osłonowa, słupowy rygiowa, aluminiowa, przeszklona

S2 (ściana 2 - ściana osłonowa)
- ściana osłonowa, aluminiowa, semistrukturalna, przeszklona,
- S2a (ściana 2 - ściana osłonowa, pola nieprzezierne, pola ogniotrwałe)zewnętrzne zadaszenie szklanych, profili oraz zabudowi brzegowych.

S2a (ściana 2 - ściana osłonowa, pola nieprzezierne, pola ogniś)
- ściana osłonowa, aluminiowa, pas nieprzezierny - shadow box, - styropian - 15,0 cm
- ściana murowana wg projektu konstrukcji
- tynk wewnętrzny, malowanie

S2b (ściana 2 - ściana osłonowa, pola wykończone blachą)
- ściana osłonowa, aluminiowa, pas nieprzezierny - wypełniona z paneli
- styropian - 20,0 cm
- ściana murowana wg projektu konstrukcji
- tynk wewnętrzny, malowanie

S4 (ściana pełna tynkowana)
- tynk zewnętrzny
- styropian - 20,0 cm
- ściana żelbetowa lub murowana wg projektu konstrukcji
- tynk wewnętrzny, malowanie

S5 (ściana pełna tynkowana + panele elewacyjne)
- panele elewacyjne na podkonstrukcji stalowej
- izolacja
- tynk systemowy
- styropian - min. 20,0 cm, grubość dostosowana do grubości systemu ściany osłonowej aluminiowej /ściana tynkowana powinna mieć min. współczynnik przenikania
- ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji
- tynk wewnętrzny, malowanie

S6 (ściana wysokiego + panele perforowane)
- panele elewacyjne na podkonstrukcji stalowej
- izolacja
- wypełnienia pól szklanej konstrukcyjnego - panele z blachy aluminiowej na podkonstrukcji systemowej,

STROPODACHY:
S.01 (dach nad atrium)
- pokrycie dachowe membrana systemowa - membrana hydroizolacyjna PCV, zbrojona, wzmocniona włókiem szklanym
- izolacja termiczna - płyty twarde wełny mineralnej dostosowanej do pokryci dachowych - min. 5,0 cm
- folia PE - 0,2 mm - 2 cm
- perlobeton
- blacha trapezowa, wg projektu konstrukcji
- płyta fundamentowa żelbetowa - nadlf- podwieszony systemowy z wełny mineralnej- 8 cm
- konstrukcja stalowa wg projektu konstrukcji

Uwaga
- współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,154 W/(m2*K) / uwzględniający wpływ mechaniczne

D.02 (dach technizny)
- pokrycie dachowe
- warstwa krokwia - 5cm
- wypełnien - 15cm
- płyta OSB grubości 2-20cm
- paroizolacja
- strop z płyt HC

D.04 (dach nad szybami technicznymi i klatki' schodów' K-6)
- pokrycie dachowe
- warstwa krokwia - 5cm
- wypełnien - 15cm
- płyta OSB grubości 2-20cm
- paroizolacja
- strop z płyt HC

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH

PŁYNICA (-0,25):
P.01 (konstrukcyjna, zamrożoszenia technicznie)
- płyta
- płyta fundamentowa - 15cm
- folia budowlana
- płyta fundamentowa żelbetowa wg projektu konstrukcji
- folia budowlana
- izolacja wodochronna dostosowana do warunków hydrogeologicznych - izolacja grubo powlekowa typu KMB grubości 4,0 mm z max bitumicznych modyfikowanych tworzywem sztucznym
- podkład betonowy wg projektu konstrukcji - 15,0 cm
- podbudowa wg projektu konstrukcji

P.02 (wentylowana)
- płyta
- płyta fundamentowa - 15,0 cm
- folia budowlana
- izolacja termiczna,
- folia budowlana
- płyta fundamentowa żelbetowa wg projektu konstrukcji
- folia budowlana
- izolacja wodochronna dostosowana do warunków hydrogeologicznych - izolacja grubo powlekowa typu KMB grubości 4,0 mm z max bitumicznych modyfikowanych tworzywem sztucznym
- podkład betonowy wg projektu konstrukcji - 15,0 cm
- podbudowa wg projektu konstrukcji

P.03 (wentylowana, zamrożoszenia geowodztwo)
- płyta ceramiczne ułożone na warstwach systemowych wyrównujących na ścianę; tiłej elastyczny; powłoka uszczelniająca - dwie razy; powłoka grunt/gips w tablicy uszczelniającej w narożnikach - 2,0 cm
- wylewka zbrojona wylewana w spadkach - 13,0 - 15,0 cm
- folia budowlana
- płyta fundamentowa żelbetowa wg projektu konstrukcji
- folia budowlana
- izolacja wodochronna dostosowana do warunków hydrogeologicznych - izolacja grubo powlekowa typu KMB grubości 4,0 mm z max bitumicznych modyfikowanych tworzywem sztucznym
- podkład betonowy wg projektu konstrukcji - 15,0 cm
- podbudowa wg projektu konstrukcji

PARTER (96,00):
S.01 (płyta żelbetowa, przejazd TIR - część 1, na gruncie)
płyta żelbetowa 25/5 na zbrojeniem rozproszonym utwardzona powierzchniowo - 25 cm
- izolacja - folia budowlana
- stabilizacja 2,5 MPa - 25cm
- chudy beton - 10cm

S.01a (płyta żelbetowa, przejazd TIR - część 1, nad płomieniem)
płyta żelbetowa 25/5 na zbrojeniem rozproszonym utwardzona B25, dimpleny skruszarka wibrami kajdankowanym lub stalowym. Utwardzenie uzyskane poprzez wtarcie w świeży beton posypki: diwersyfikacja zawierająca cement i kruszyć lub też inne dodatki frydrichsdorfa, dydatwana w postaci max 5m x 6m, wypełnienie dylatacji elastycznym materiałem, wykonanie fug dylatacyjnych, wykonanie szlifowanych dylatacyjnych i grunt/warstwa bokre szczeliny - 15,0 cm
- folia budowlana
- płyta fundamentowa wg projektu konstrukcji
- tynk wewnętrzny, malowanie

S.01b (garaż sali treningowej - część 1, na gruncie)
- systemowa posługa sportowa
- folia budowlana
- płyta żelbetowa za zbrojeniem rozpr. - 10,0 cm
- folia budowlana
- izolacja termiczna, styropian twardy - 10,0 cm
- folia budowlana
- wylewka żelbetowa zabezpieczająca - 3,0 cm
- folia budowlana
- izolacja wodochronna dostosowana do warunków hydrogeologicznych - izolacja grubo powlekowa typu KMB grubości 4,0 mm z max bitumicznych modyfikowanych tworzywem sztucznym
- podkład betonowy wg projektu konstrukcji - 15,0 cm
- podbudowa wg projektu konstrukcji

S.02 (konstrukcja, hole, magazyny, zaplecze - część 1, na gruncie)
- płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji - zbrojenie rozproszone / wylewka cementowa - 8,0 cm
- folia budowlana
- izolacja termiczna, styropian twardy - 15,0 cm-2,0 cm
- folia budowlana
- izolacja wodochronna dostosowana do warunków hydrogeologicznych - izolacja grubo powlekowa typu KMB grubości 4,0 mm z max bitumicznych modyfikowanych tworzywem sztucznym
- podkład betonowy wg projektu konstrukcji - 15,0 cm
- podbudowa wg projektu konstrukcji
- płyta fundamentowa żelbetowa wg projektu konstrukcji
- płyta fundamentowa i tany fundamentowe żelbetowe - wg projektu konstrukcyjnego, wykonanie z betonu wodoszczelnego, wykonanie szlifowanego, Zabiodat do przylewania cza min. 2mm.
- wylewka betonowa twardnia spadkowa/ - 3,0 - 8,0 cm
- folia budowlana - 2 warstwy
- tynk wewnętrzny, malowanie

I PIĘTRO (+3,73 / +4,20):
I.01 (komunikacja - część 1)
- rynsztok płytkowy/wpustowy
- nadbeton konstrukcyjny 8-9 cm
- folia budowlana
- płyty tarasowe sprężone wg projektu konstrukcyjnego
- tynk wewnętrzny, malowanie

S.02a (komunikacja, hole, magazyny, zaplecze - część 1, nad płomieniem)
- rynsztok płytkowy/wpustowy
- nadbeton konstrukcyjny - 6,0-8,0 cm
- folia budowlana
- płyta żelbetowa - 4,0 cm
- płyty tarasowe wg projektu konstrukcji
- tynk wewnętrzny, malowanie

UWAGA! przy wejściach do budynku należy przewidzieć listwę dociskową posadzki (3 cm) na wysokości listwowej.

S.02b (zapasowi) piętrowe klatek schodowych - (ciąg 1)
- rynsztok
- wylewka zbrojona - 8,0 cm
- folia budowlana
- płyta stropowa żelbetowa wg konstrukcji
- tynk wewnętrzny, malowanie

S.03 (warsztaty, zaplecze - część 1, na gruncie)
płytki ceramiczne układane na warstwach systemowych wyrównujących na ścianę; tiłej elastyczny; powłoka uszczelniająca - dwie razy; powłoka grunt/gips w tablicy uszczelniającej w narożnikach - 2,0 cm
- płyta posadzkowa żelbetowa wg projektu konstrukcji - zbrojenie rozproszone / wylewka cementowa - 8,0 cm
- folia budowlana
- izolacja termiczna, styropian twardy - 15,0 cm / 8,0 cm
- folia budowlana
- izolacja wodochronna dostosowana do warunków hydrogeologicznych - izolacja grubo powlekowa typu KMB grubości 4,0 mm z max bitumicznych modyfikowanych tworzywem sztucznym
- podbudowa wg projektu konstrukcji - 15,0 cm
- podbudowa wg projektu konstrukcji
- płyta fundamentowa żelbetowa wg projektu konstrukcji
- płyta fundamentowa i tany fundamentowe żelbetowe - wg projektu konstrukcyjnego, wykonanie z betonu wodoszczelnego (określonej zbrojenia powlekowa typu KMB z max bitumicznych) w
- podkład betonowy wg projektu konstrukcji - 15,0 cm
- podbudowa wg projektu konstrukcji

S.04a (komunikacja, szatnie, zaplecza - część 1, nad płomieniem)
- rynsztok/płytkowy/wpustowy- 2,0 cm
- nadbeton konstrukcyjny 8-9 cm
- folia budowlana
- płyty tarasowe sprężone wg projektu konstrukcji
- tynk wewnętrzny, malowanie

S.10 (posadzka zewnętrzna przy wjeździe TIR - część 1, nad płomieniem)
- płyty nawierzne granitowe płomieniowane - 10,0 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5,0 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C20/25 – 10,0 cm
- filizelina - warstwa filtrująca i ochronna mech. (ciąg) termiczne)
- izolacja termiczna, styropian twardy - 15,0 cm
- folia budowlana - 2 warstwy
- izolacja wodochronna dostosowana do warunków hydrogeologicznych, wykonana z max bitumicznych modyfikowanych tworzywem sztucznym (z dodatkiem folii wypełniający
- płyta fundamentowa żelbetowa wg projektu konstrukcji, wraz wtórka szlakanga. Zabiodat do przylewania cza min. 2mm.
- wylewka betonowa twardnia spadkowa/ - 3,0 - 8,0 cm
- folia budowlana - 2 warstwy
- tynk wewnętrzny, malowanie

II PIĘTRO (+7,70):
II.01 (komunikacja, hole, magazyny, zaplecze)
- rynsztok płytkowy/wpustowy
- nadbeton konstrukcyjny 6-8 cm
- folia budowlana
- płyty stropowa kanałowa wg projektu konstrukcji
- tynk wewnętrzny, malowanie

II.01a (zapasowi) piętrowe klatek schodowych - część 1)
- rynsztok
- wylewka zbrojona - 8,0 cm
- folia budowlana
- płyta stropowa żelbetowa wg konstrukcji
- tynk wewnętrzny, malowanie

II.02 (warsztaty, zaplecze - część 1)
płytki ceramiczne układane na warstwach systemowych wyrównujących na ścianę; tiłej elastyczny; powłoka uszczelniająca - dwie razy; powłoka grunt/gips w tablicy uszczelniającej w narożnikach - 2,0 cm
- płyta posadzkowa żelbetowa wg projektu konstrukcji - zbrojenie rozproszone / wylewka cementowa - 8,0 cm
- folia budowlana
- izolacja termiczna, styropian twardy - 15,0 cm / 8,0 cm
- folia budowlana
- izolacja wodochronna dostosowana do warunków hydrogeologicznych - izolacja grubo powlekowa typu KMB grubości 4,0 mm z max bitumicznych modyfikowanych tworzywem sztucznym
- podbudowa wg projektu konstrukcji - 15,0 cm
- podbudowa wg projektu konstrukcji
- płyta fundamentowa żelbetowa wg projektu konstrukcji
- płyta fundamentowa i tany fundamentowe żelbetowe - wg projektu konstrukcyjnego, wykonanie z betonu wodoszczelnego (określonej zbrojenia powlekowa typu KMB z max bitumicznych) w
- podkład betonowy wg projektu konstrukcji - 15,0 cm
- podbudowa wg projektu konstrukcji

II.03a (komunikacja, hole, magazyny, zaplecze)
- rynsztok płytkowy/wpustowy
- nadbeton konstrukcyjny - 6,0-8,0 cm
- folia budowlana
- płyty stropowa kanałowa wg projektu konstrukcji
- tynk wewnętrzny, malowanie

II.03b (zapasowi) piętrowe klatek schodowych - część 1)
- rynsztok
- wylewka zbrojona - 8,0 cm
- folia budowlana
- płyta stropowa żelbetowa wg konstrukcji
- tynk wewnętrzny, malowanie

II.04 (konstrukcyjna, zamrożoszenia technicznie)
płytki ceramiczne układane na warstwach systemowych wyrównujących na ścianę; tiłej elastyczny; powłoka uszczelniająca - dwie razy; powłoka grunt/gips w tablicy uszczelniającej w narożnikach - 2,0 cm
- płyta posadzkowa żelbetowa wg projektu konstrukcji - zbrojenie rozproszone / wylewka cementowa - 8,0 cm
- folia budowlana
- izolacja termiczna, styropian twardy - 15,0 cm / 8,0 cm
- folia budowlana
- izolacja wodochronna dostosowana do warunków hydrogeologicznych - izolacja grubo powlekowa typu KMB grubości 4,0 mm z max bitumicznych modyfikowanych tworzywem sztucznym
- podbudowa wg projektu konstrukcji - 15,0 cm
- podbudowa wg projektu konstrukcji
- płyta fundamentowa żelbetowa wg projektu konstrukcji
- płyta fundamentowa i tany fundamentowe żelbetowe - wg projektu konstrukcyjnego, wykonanie z betonu wodoszczelnego (określonej zbrojenia powlekowa typu KMB z max bitumicznych) w
- podkład betonowy wg projektu konstrukcji - 15,0 cm
- podbudowa wg projektu konstrukcji

III PIĘTRO (+11,70):
III.01 (komunikacja, hole, magazyny, zaplecze)
- rynsztok płytkowy/wpustowy
- nadbeton konstrukcyjny 6-8 cm
- folia budowlana
- płyty stropowa kanałowa wg projektu konstrukcji
- tynk wewnętrzny, malowanie

III.01a (zapasowi piętrowe klatek schodowych)
- rynsztok
- wylewka zbrojona - 8,0 cm
- folia budowlana
- płyta stropowa żelbetowa wg konstrukcji
- tynk wewnętrzny, malowanie

III.02 (warsztaty, zaplecze)
płytki ceramiczne układane na warstwach systemowych wyrównujących na ścianę; tiłej elastyczny; powłoka uszczelniająca - dwie razy; powłoka grunt/gips w tablicy uszczelniającej w narożnikach - 2,0 cm
- płyta posadzkowa żelbetowa wg projektu konstrukcji - zbrojenie rozproszone / wylewka cementowa - 8,0 cm
- folia budowlana
- izolacja termiczna, styropian twardy - 15,0 cm / 8,0 cm
- folia budowlana
- izolacja wodochronna dostosowana do warunków hydrogeologicznych - izolacja grubo powlekowa typu KMB grubości 4,0 mm z max bitumicznych modyfikowanych tworzywem sztucznym
- podbudowa wg projektu konstrukcji - 15,0 cm
- podbudowa wg projektu konstrukcji
- płyta fundamentowa żelbetowa wg projektu konstrukcji
- płyta fundamentowa i tany fundamentowe żelbetowe - wg projektu konstrukcyjnego, wykonanie z betonu wodoszczelnego (określonej zbrojenia powlekowa typu KMB z max bitumicznych) w
- podkład betonowy wg projektu konstrukcji - 15,0 cm
- podbudowa wg projektu konstrukcji

III.03a (komunikacja, hole, magazyny, zaplecze)
- rynsztok płytkowy/wpustowy
- nadbeton konstrukcyjny - 6,0-8,0 cm
- folia budowlana
- płyty stropowa kanałowa wg projektu konstrukcji
- tynk wewnętrzny, malowanie

III.03b (zapasowi piętrowe klatek schodowych - część 1)
- rynsztok
- wylewka zbrojona - 8,0 cm
- folia budowlana
- płyta stropowa żelbetowa wg konstrukcji
- tynk wewnętrzny, malowanie

III.04 (konstrukcyjna, zamrożoszenia technicznie)
płytki ceramiczne układane na warstwach systemowych wyrównujących na ścianę; tiłej elastyczny; powłoka uszczelniająca - dwie razy; powłoka grunt/gips w tablicy uszczelniającej w narożnikach - 2,0 cm
- płyta posadzkowa żelbetowa wg projektu konstrukcji - zbrojenie rozproszone / wylewka cementowa - 8,0 cm
- folia budowlana
- izolacja termiczna, styropian twardy - 15,0 cm / 8,0 cm
- folia budowlana
- izolacja wodochronna dostosowana do warunków hydrogeologicznych - izolacja grubo powlekowa typu KMB grubości 4,0 mm z max bitumicznych modyfikowanych tworzywem sztucznym
- podbudowa wg projektu konstrukcji - 15,0 cm
- podbudowa wg projektu konstrukcji
- płyta fundamentowa żelbetowa wg projektu konstrukcji
- płyta fundamentowa i tany fundamentowe żelbetowe - wg projektu konstrukcyjnego, wykonanie z betonu wodoszczelnego (określonej zbrojenia powlekowa typu KMB z max bitumicznych) w
- podkład betonowy wg projektu konstrukcji - 15,0 cm
- podbudowa wg projektu konstrukcji

IV PIĘTRO (+15,70):
IV.01 (konstrukcyjna, zamrożoszenia technicznie)
- rynsztok płytkowy/wpustowy
- nadbeton konstrukcyjny 6-8 cm
- folia budowlana
- płyty stropowa kanałowa wg projektu konstrukcji
- tynk wewnętrzny, malowanie

IV.01a (zapasowi piętrowe klatek schodowych - część 1)
- rynsztok
- wylewka zbrojona - 8,0 cm
- folia budowlana
- płyta stropowa żelbetowa wg konstrukcji
- tynk wewnętrzny, malowanie

IV.02 (konstrukcyjna - klatek schodowych)
- płyty prefabrykowane wzorcowane (+1500mm na podkonstrukcji stalowej wyrównawcze)

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom

ORIENTACJA

Nazwa inwestycji / adres

Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami reklamowymi przy ulicy Struga w Radomiu

na działkach ewid. 74/8, 74/7, 74/8, 74/23 część działki nr ewid. 75 i 78 przy ul.Andrzeja Struga i część działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego

Inwestor

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. ul. Gabriela Narutowicza 9, 26-600 Radom

Projektant

ROSA-BUD S.A.
ul. Wincentego Witosa 7, Warszawa 5-17
tel.22 646 39 01-05, fax.22 646 39 44-00
www.rosabud.pl email: rosabud@rosabud.pl

WOJCIECH GĘSIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE
ul. Wincentego Witosa 7, Warszawa
tel. 0048 790 95 85, +48 790 97 74 71, www.wgarch.pl
e-mail: wgarch@wgarch.pl Tel./(048) 364 55 99

Branża	ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY	
Generalny Projektant	mgr inż.arch. Sylwester Piętak	MA 014 / 07	
Zespół projektowy	mgr inż.arch. Maciej Sowa mgr inż.arch. Małgorzata Mélich mgr inż.arch. Karolina Serafin stud. arch. Yaryna Protsiv		
Sprawdzający	mgr inż.arch. Emilia Skwira	MA 040 / 13	

Treść rysunku

PRZEKRÓJ C-C

Data		CZERWIEC 2018	Skala
Nr projektu	P-628	Nr tomu I	1:200
Nr rysunku	PBZ-H-A-P-11		