część obiętа odrębnym projektem i pozwoleniem na budowę

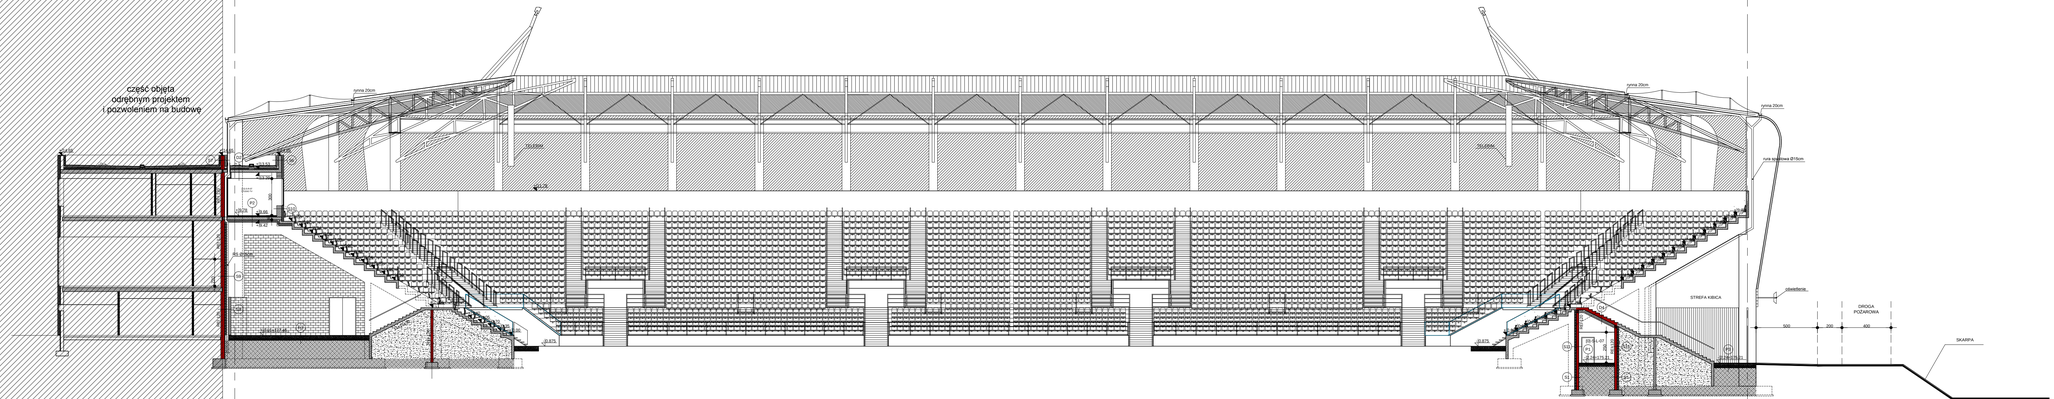

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE
- 0,01 WARSTWA WYRÓWNAWCZA
- 0,01 WARSTWA SZYBKOSCHNĄCA NA GŁADKO, IMMERSYJNA, ECHA ODPORNA
- WODOTRYSK WZMACNIAJĄCA
- 9,40 GRUNT ZBROJONY
- 15,0 WARSTWA WYRÓWNAWCZA BETONOWA - FOLIA 0,3mm
- 15,0 BETONOWA WARSTWA PODŁOŻOWA
- 20,0 PODSYPKA PIASKOWA
- 15,0 CZYSTOŚĆ RUBOWISKA

P2 PODŁOGA NAD PRZESTRZENIĄ OTWARTĄ
- 0,01 WARSTWA WYRÓWNAWCZA
- 0,01 WARSTWA SZYBKOSCHNĄCA NA GŁADKO, IMMERSYJNA, ECHA ODPORNA
- WODOTRYSK WZMACNIAJĄCA
- 9,40 GRUNT ZBROJONY
- 24,0 STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY - FOLIA 0,3mm
- 24,0 STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY
- 15,0 CZYSTOŚĆ RUBOWISKA

P3 POSTAWA BRUKOWA NA GRUNCIE
- 15,0 PODŁOŻE BETONOWE
- 15,0 CZYSTOŚĆ RUBOWISKA DEMONTAŻOWA

P4 PODŁOGA POMIĘDZY POM. OGRZEWANYMI
- 0,01 WARSTWA WYRÓWNAWCZA
- 0,01 WARSTWA SZYBKOSCHNĄCA NA GŁADKO, IMMERSYJNA, ECHA ODPORNA
- WODOTRYSK WZMACNIAJĄCA
- 9,40 GRUNT ZBROJONY
- 15,0 WARSTWA WYRÓWNAWCZA BETONOWA - FOLIA 0,3mm
- 24,0 STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY
- 15,0 CZYSTOŚĆ RUBOWISKA
- 0,01 WARSTWA WYRÓWNAWCZA
- 0,01 WARSTWA SZYBKOSCHNĄCA NA GŁADKO, IMMERSYJNA, ECHA ODPORNA
- WODOTRYSK WZMACNIAJĄCA

P5 PODŁOGA POMIĘDZY POM. OGRZEWANYMI
- 0,01 WARSTWA WYRÓWNAWCZA
- 0,01 WARSTWA SZYBKOSCHNĄCA NA GŁADKO, IMMERSYJNA, ECHA ODPORNA
- WODOTRYSK WZMACNIAJĄCA
- 9,40 GRUNT ZBROJONY
- 15,0 WARSTWA WYRÓWNAWCZA BETONOWA - FOLIA 0,3mm
- 24,0 STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY
- 15,0 CZYSTOŚĆ RUBOWISKA
- 0,01 WARSTWA WYRÓWNAWCZA
- 0,01 WARSTWA SZYBKOSCHNĄCA NA GŁADKO, IMMERSYJNA, ECHA ODPORNA
- WODOTRYSK WZMACNIAJĄCA

S1 ŚCIANA W GRUNCIE
- BOS KLAS ŻELBETOWA GOŁOCIENNA
- 20,0 BETON KONSTRUKCYJNY GOŁOCIENNA
- 18,0 STYROPIAN EPS
- FOLIA O GRUBOŚCI 0,3mm

S2 ŚCIANA W GRUNCIE
- BOS KLAS ŻELBETOWA
- 9,40 GRUNT ZBROJONY NASYPOWY
- 20,0 BETON KONSTRUKCYJNY GOŁOCIENNA
- 24,0 BETON WYSOKIEJ PRÓBY
- GOŁOCIENNA

S3 ŚCIANA POMIESZCZENIE / GRUNT
- 2,5 GC+LPS FOLIA 0,3
- 20,0 BETON KONSTRUKCYJNY
- 18,0 STYROPIAN EPS
- 24,0 BETON KONSTRUKCYJNY GOŁOCIENNA
- 15,0 CZYSTOŚĆ RUBOWISKA

S4 ŚCIANA POMIĘDZY POM. OGRZEWANYMI
- 40,0 ŚCIANA Z BLOCZKÓW YTONG ENERGO PP2/0/35
- ULTRA SUPERMIX

S5 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- 40,0 ŚCIANA Z BLOCZKÓW YTONG ENERGO PP4/0/35
- SYSTEM SUPERMIX PLUS

S6 ŚCIANA ATTYKOWA
- PŁYTA YTONG KONSTRUKCYJNA BEZ WYPRAWY TYNKARSKIEJ
- 40,0 ŚCIANA Z BLOCZKÓW YTONG ENERGO PP4/0/35
- 20,0 BETON KONSTRUKCYJNY
- 15,0 CZYSTOŚĆ RUBOWISKA

S7 ŚCIANA ATTYKOWA
- PŁYTA YTONG KONSTRUKCYJNA BEZ WYPRAWY TYNKARSKIEJ
- 10,0 STYROPIAN MINERALNY
- 20,0 BETON KONSTRUKCYJNY
- 15,0 CZYSTOŚĆ RUBOWISKA
- PŁYTA YTONG KONSTRUKCYJNA BEZ WYPRAWY TYNKARSKIEJ

S8 ŚCIANA PONAD GRUNTEM
- 4,0 FOLIA O GRUBOŚCI 0,3mm
- 40,0 ŚCIANA Z BLOCZKÓW YTONG ENERGO PP4/0/35
- 4,0 FOLIA O GRUBOŚCI 0,3mm
- 15,0 CZYSTOŚĆ RUBOWISKA
- 10,0 STYROPIAN EPS 100 WYSOKOŚCI 300cm

S9 ŚCIANA PONAD GRUNTEM
- 1,5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- 40,0 ŚCIANA Z BLOCZKÓW YTONG ENERGO PP4/0/35
- 10,0 WEŁNA MINERALNA
- 0,5 TYNK SILIKATOWY

S10 ŚCIANA PONAD GRUNTEM
- 1,5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- 40,0 ŚCIANA Z BLOCZKÓW YTONG ENERGO PP2/0/35
- 10,0 WEŁNA MINERALNA
- 0,5 TYNK SILIKATOWY

S11 ŚCIANA POMIESZCZENIE / GRUNT
- 1,5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- 40,0 BLOCZKI YTONG
- 20,0 BETON KONSTRUKCYJNY
- 24,0 FOLIA KUBełKOWA

S12 ŚCIANA W GRUNCIE
- 30,0 ŚCIANA SZCZELINOWA
- FOLIA KUBełKOWA

S13 ŚCIANA POM. NIEOGRZEWANE / GRUNT
- 30,0 ŚCIANA SZCZELINOWA

D1 DACH NAD ZAPLECZEM SANITARNO - GATRONOM.
- 1,5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- 24,0 STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY
- 24,0 WEŁNA MINERALNA SZCZYTOWO - DRABINOWA
- PAROIZOLACJA
- 30,0 WEŁNA MINERALNA
- 0,5 TYNK SILIKATOWY
- 15,0 CZYSTOŚĆ RUBOWISKA
- PŁYTA YTONG KONSTRUKCYJNA

D2 DACH NAD BUDYNKIEM ŁĄCZNIKA
- PŁYTA YTONG KONSTRUKCYJNA BEZ WYPRAWY TYNKARSKIEJ
- 6,0 STYROPIAN MINERALNY Z WEŁNY MINERALNEJ
- 24,0 STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY
- 24,0 WEŁNA MINERALNA SZCZYTOWO - DRABINOWA
- PAROIZOLACJA
- 1,5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

D3 DACH POMIĘDZY POM. OGRZEWANYMI / TRYBUNĄ
- 24,0 STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY
- 30,0 WEŁNA MINERALNA SZCZYTOWO - DRABINOWA
- PAROIZOLACJA
- 1,5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

D4 DACH POMIĘDZY POM. OGRZEWANYMI / TRYBUNĄ
- 0,7 PAPA NAWIERZCHNIOWA ELASTYCZNA
- 2,5 PAPA NA WARSTWIE SPADKOWEJ - TERMOIZO
- 2,5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

Nazwa inwestycji i adres

Budowa stadionu piłkarskiego (na terenie istniejącego stadionu) przy ulicy Struga w Radomiu

część działki nr ewid. 78 przy ul.Andrzeja Struga / 11 Listopada i część działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego

Inwestor

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. ul. Gabriela Narutowicza 9, 26-600 Radom

Projektant

ROSA-BUD S.A.
26-400 PIOTRKÓW, ul. Dolnej 1, 7
tel.(0 48) 362 51 50, fax.(0 48) 384 83 00
www.rosabud.pl email: rosabud@rosabud.pl

WOJCIECH GĘSIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE
26-600 RADOM, ul.Wrzosowa 23
tel./fax (0 48) 362 13 13, www.wgstudio.pl
e-mail: wgstudio@wgstudio.pl fax.(048) 364 50 96

Branża	ARCHITEKTURA	Stadium dokumentacji	PROJEKT BUDOWLANY
Generalny Projektant	mgr inż.arch. Wojciech Gęsiak	Nr uprawnień	WBP-II-K-8386/RA/58/83
Zespół projektowy	mgr inż.arch. Paweł Gregorek mgr inż.arch. Kinga Kanik		MA/046/10
Sprawdzający	mgr inż.arch. Paweł Gregorek		MA/046/10

Treść rysunku

PRZEKRÓJ "A-A" ETAP 2

Data		LISTOPAD 2016	Skala	
Nr projektu	Data Rewizji	Nr tomu		1:200
P-628		II		
Nr rysunku				PB-S-A-P-II-01

Niniejsze opracowanie stanowi własność autorską w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie w całości lub części bez zgody autora zabronione.